


SZAFKA OŚWIETLNI W OBUDOWIE ZŁĄCZA KABLOWEGO  
ZK-1A ( IP 43) o wymiarach 400x400x245

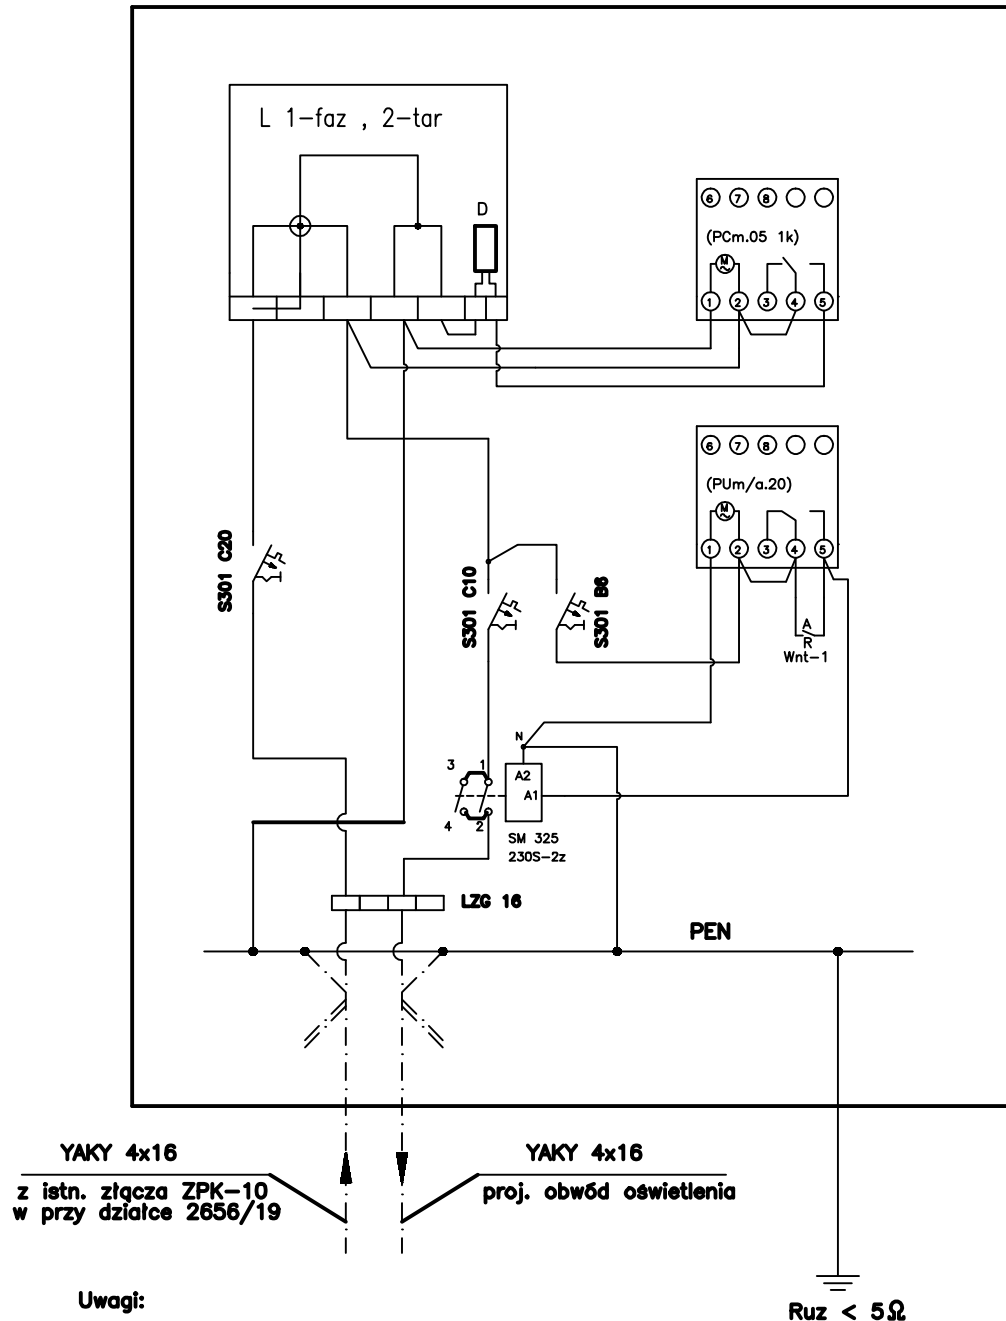

Uwagi:

1. Obwody prądowe wykonać przewodem DY 10
2. Obwody stronicze wykonać przewodem DY 1,5

Nazwa obiektu		Adres inwestycji: Mirzec, ul. Prendowska,		
Linia kablowa oświetlnia		działki nr ewid.: 2656/8, 2656/13, 2656/21.		
Tresc Schemat zasilania, pomiaru i sterowania oświetleniem w szafce oświetlenia			Skala	Nr rysunku
				3
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Zbigniew Strojcki		06.2009	
Projektował	mgr inż. Jarosław Dolatowski	KL 54/98	06.2009	